


Рэковый дистрибутор питания

R 466 AV

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации

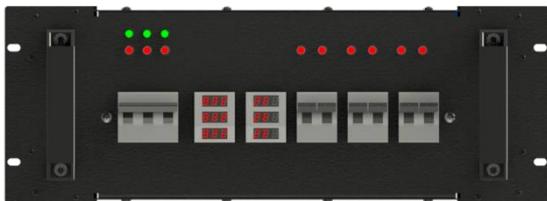

1. Назначение

– Дистрибутор питания рэковый **R 466 AV**, в дальнейшем Устройство, предназначен для обеспечения подключения потребителей электропитания звукового и светотехнического оборудования внутри помещения в составе закрытого 19-дюймового рэка или электрического шкафа на театральных и концертных площадках, в домах и дворцах культуры, барах, ресторанах, дискотеках и т.д.

2. Устройство и принцип действия

- В корпусе Устройства осуществлена коммутация подключаемой трехфазной сети через встроенную на передней панели вилку к встроенным розеткам.
- Устройство имеет автоматические выключатели, обеспечивающие защиту от короткого замыкания и перенапряжения на каждой фазе.
- Устройство имеет цифровой вольтметр и амперметр на каждую фазу.
- Устройство имеет неоновые индикаторы включения каждого канала и приходящих фаз.

- Конструктивно Устройство представляет собой блок, собранный из фирменного алюминиевого профиля, передней и задних панелей, крышечек из 1,5 мм стали.
- Устройство имеет отверстия для крепления в рэке или электрическом шкафу, а также резиновые ножки для установки его на пол.
- Устройство имеет покрытие черного матового цвета на основе полиэфирной порошковой краски. Алюминиевый профиль имеет продольные пазы для крепления блока на ферменной конструкции, софите или стене с помощью струбцины и т.п.

3. Комплект поставки

- Устройство 1
- Паспорт и инструкция по эксплуатации 1

4. Технические характеристики

- Количество каналов CEE16A 3-pol.....	6
- Количество каналов Schuko 16A	6
- Параметры канала CEE16A 3-pol.....	16A 220В
- Параметры канала Schuko 16A	16A 220В
- Вход через вилку CEE32A 5-pol IP44	32A 380В
- Главный автоматический выключатель LEGRAND 6kA 32A 3-pol	3
- Автоматический выключатель LEGRAND 6kA 16A 1-pol	6
- Цифровой амперметр DigiTOP AM-3	1
- Цифровой вольтметр DigiTOP BM-3	1
- Габариты корпуса (Rack 19”, 4U)	483 x 178 x 203мм
- Масса	8,1 кг

5. Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация Устройства без защитного заземления
- Все операции по подсоединению Устройства и включению нагрузки должны выполняться при отключенной сети квалифицированным персоналом.

6. Подключение устройства

- Устройство должно подключаться к сети проводами с сечением жил не менее 4 кв. мм.
- Установите Устройство в электрическом шкафу или на полу.
- Подключите устройство к сети питания через встроенную панельную вилку CEE32A 5-pol IP44, а потребителей электропитания к соответствующим разъемам.

7. Порядок работы

- Подключите к розеткам потребителей электропитания 220 В.

- С помощью внешних дистрибуторов питания подайте напряжения на Устройство.
- Включите главный автоматический выключатель.
- Включите канальные автоматические выключатели.

8. Транспортировка и хранение

- Транспортировка Устройства разрешается на любые расстояния и любым транспортом при условии защиты от воздействия атмосферных осадков, морского тумана и брызг.
- После транспортировки при отрицательных температурах Устройство должно быть выдержано в нормальных условиях не менее 2 часов.
- Хранить в помещении при температуре от + 1°C до + 40°C и относительной влажности не более 85%.
- Нельзя использовать и хранить Устройство в химически активной атмосфере.
- Не подвергайте устройство механическим воздействиям.

9. Гарантийные обязательства

- Фирма-изготовитель гарантирует работоспособность Устройства в течение трех лет со дня продажи.
- Гарантия на цифровой вольтметр и амперметр один год со дня продажи.
- Претензии не принимаются в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, а также в случае повреждений при возникновении форс-мажорных обстоятельств (бури, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия).
- Транспортировку Устройства для гарантийного ремонта осуществляют Покупатель своими силами и за свой счет.

10. Свидетельство о приемке и сертификации

- Изделие «**R 466 AV**» изготовлено в соответствии с ТУ 27.12.3-001-317402700050421-2017, серийный выпуск, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и признано годным к эксплуатации.
- Сертификат соответствия ТР ТС на «Устройства распределения электроэнергии: коробки коммутационные моделей СВ, СВХ, CBD. Коробки сценические модель SB. Панели рэковые моделей PP, PPX, PPD. Панели для лючков моделей LP, LPX, LPD. Дистрибуторы питания моделей T, ET, ETC, TC, R, RC, ER, RS, RSC, MC. Приборы обработки DMX сигнала моделей DS, RDS, SC.» код ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0, бланк № ТС RU C-RU.MO10.B.02364 серия RU №0640465.

– Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11МО10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

Серийный номер: S/N

ИП Бриллиантов Александр Сергеевич

Адрес места осуществления деятельности: 248010, РФ, г. Калуга, ул.

Трамплинная, д.49А

Телефон: 8 (4842) 21-96-97

E-mail: edsystems@mail.ru

www.edsy.ru

Покупатель

Изготовитель

“_____” _____ 20 ____ г.

“_____” _____ 20 ____ г.